



## Nouveau socle de compteur entériné pour transformateur autorisé par Hydro-Québec

Le socle de compteur Microelectric<sup>md</sup>  
CT104-5SWLHQ remplace la série AB100  
pour les services 120/240 V de plus de 200 A,  
nécessitant des transformateurs de courant.

À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2014, le nouveau socle  
de compteur Microelectric<sup>md</sup> CT104-5SWLHQ  
remplace la série AB100 pour toutes les  
installations au Québec de plus de 200 A  
qui requièrent le mesurage à l'aide de  
transformateurs d'instrumentation.

Précâblé selon les spécifications  
d'Hydro-Québec

Inclut un interrupteur d'essai  
autorisé par Hydro-Québec


Fabriqué au Québec selon les  
spécifications d'Hydro-Québec

- Unité compacte – encombrement moindre que la série CT104 standard
- Gamme de conducteurs : 14-10 AWG
- Entériné pour transformateur – maximum de 20 A, 600 V
- Convient pour les entrées de service monophasées de 120/240 V
- Inclut un interrupteur d'essai autorisé par Hydro-Québec
- Unités précâblées, de la base à l'interrupteur d'essai
- Couvercle inférieur du compartiment de l'interrupteur d'essai chevauché et retenu solidement par le couvercle supérieur en plus d'un taquet au bas
- Coffret Type 3R à l'épreuve des intempéries
- Produit conçu et fabriqué selon les spécifications d'Hydro-Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
- Certifié CSA



Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices.

**SOCLE DE COMPTEUR ENTÉRINÉ POUR TRANSFORMATEUR**

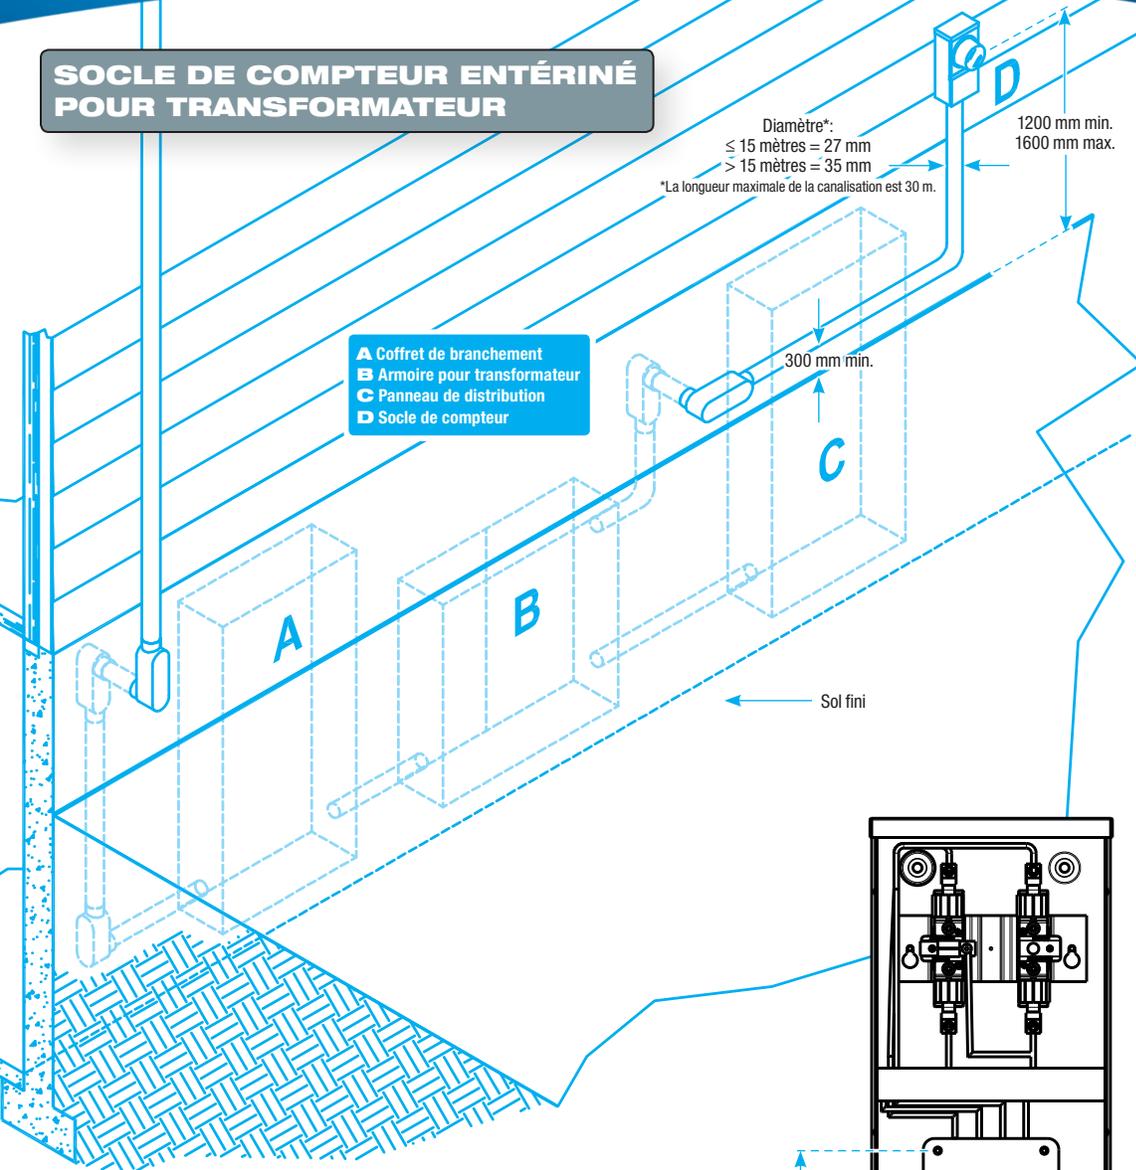

- A** Coffret de branchement
- B** Armoire pour transformateur
- C** Panneau de distribution
- D** Socle de compteur


Diamètre\*:  
 ≤ 15 mètres = 27 mm  
 > 15 mètres = 35 mm  
 \*La longueur maximale de la canalisation est 30 m.



**Nouvelle exigence d'Hydro-Québec**

À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2014, le nouveau socle de compteur Microelectric™ CT104-5SWLHQ remplace la série AB100 pour toutes les installations au Québec de plus de 200 A.

Réimpression autorisée par Hydro-Québec. Référence : Livre Bleu d'Hydro-Québec, articles 0.3, 7.3, 7.5.1 et 7.5.1.1. Pour les instructions d'installation, se reporter à l'édition du 1<sup>er</sup> juillet 2014 du Livre bleu d'Hydro-Québec, norme E.21-10, 10<sup>e</sup> édition, chapitre 7.

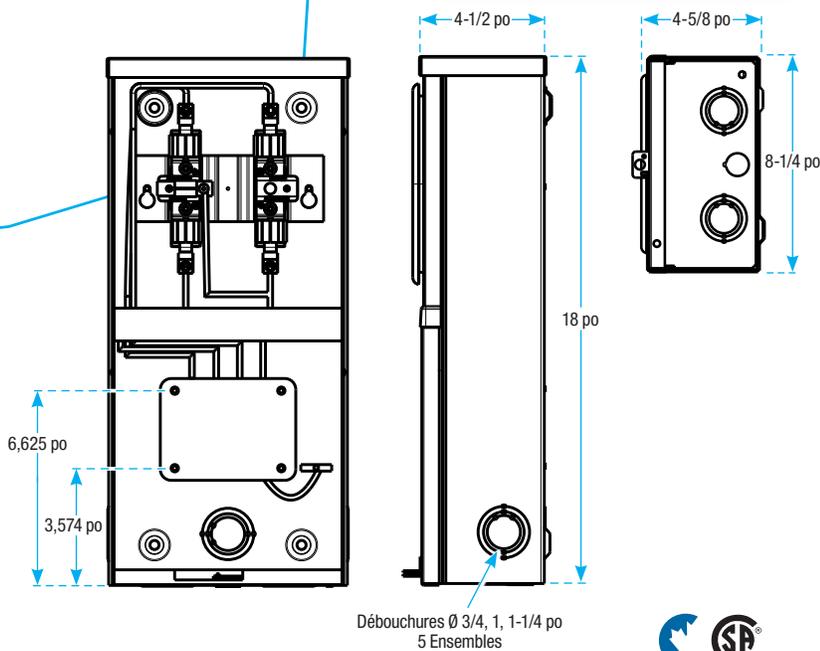

Débouchures Ø 3/4, 1, 1-1/4 po  
5 Ensembles



**Microelectric™ CT104-5SWLHQ – Hydro-Québec**

N° DE CAT.	DESCRIPTION	DIMENSIONS (po)			POIDS/CH.	
		H	L	P	lb	kg
CT104-5SWLHQ	Socle de compteur entériné pour transformateur 20 A autorisé par Hydro-Québec	18	8-1/4	4-1/2	11 lb	5,4 kg

**Provinces de l'Atlantique**

Thomas & Betts Limitée  
 Tél.: (902) 450-1307  
 Sans frais: 1-877-862-4357  
 Fax: (902) 450-1309

**Québec**

Thomas & Betts Limitée  
 Tél.: (450) 466-1102  
 Sans frais: 1-800-465-1399  
 Fax: (450) 466-1163

**Ontario**

Thomas & Betts Limitée  
 Tél.: (905) 858-1010  
 Sans frais: 1-877-291-7771  
 Fax: (905) 858-1080

**Manitoba/Saskatchewan**

Thomas & Betts Limitée  
 Tél.: (604) 598-9811  
 Sans frais: 1-866-540-8220  
 Fax: (604) 598-9840

**Alberta**

Thomas & Betts Limitée  
 Tél.: (780) 424-7092  
 Sans frais: 1-888-664-5666  
 Fax: (780) 424-7093  
 Sans frais: 1-866-424-4082

**Colombie-Britannique**

Thomas & Betts Limitée  
 Tél.: (604) 598-9811  
 Sans frais: 1-866-540-8220  
 Fax: (604) 598-9840